

# ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ АНЕМОСТАТЫ ПЛАСТИКОВЫЕ

## Серия А..VP



### ■ Применение

- Для приточно-вытяжных систем вентиляции, систем кондиционирования и воздушного отопления.
- Для установки в подвесные потолки или стены.
- Обеспечивают правильную циркуляцию воздуха в помещении.

### ■ Конструкция

- Изготавливаются из высококачественного пластика (АБС-пластика или полистирола).
- Специальная аэродинамическая форма клапана обеспечивает равномерное распределение воздуха.
- Плавная регулировка пропускаемого воздуха за счет вращения центральной части клапана.
- Простой монтаж при помощи распорных лапок.
- Внутренняя часть анемостата оборудована уплотнительным кольцом для более плотного прилегания.

### ■ Модификации решеток

Базовые модели: **A 80 VP, A 100 VP, A 125 VP, A 150 VP, A 200 P**



- Оборудованы распорными лапками для простого соединения с круглыми воздуховодами  $\varnothing$  80/100/125/150/200 мм.
- При необходимости могут монтироваться при помощи фланца  $\Phi$  80 –  $\Phi$  200 (фланцы поставляются отдельно).



Двухэлементная модель: **A 200 VP**



- Оборудована распорными лапками для простого соединения с круглыми воздуховодами  $\varnothing$  200 мм.
- Два элемента регулировки для более совершенного распределения воздушного потока.
- При необходимости может монтироваться при помощи фланца  $\Phi$  200 (фланцы поставляются отдельно).



### ■ Габаритные размеры

Модель	Размеры, мм								Площадь живого сечения, м <sup>2</sup>	Номер рисунка
	D	D1	D2	D3	H max	H1	H2	Ход клапана по нормали, мм		
A 80 VP	80	64	90	132	50	34	16	0...8	0...0,002	1
A 100 VP	100	84	90	148	65	44	26	0...20	0...0,006	1
A 125 VP	125	105	110	166	70	40	20	0...22	0...0,008	1
A 150 VP	150	125	128	200	80	50	30	0...23	0...0,009	1
A 200 P	200	177,6	183	246	80	53	33	0...16	0...0,009	1
A 200 VP	200	177,6	128	246	80	53	33	0...19	0,001...0,008	2

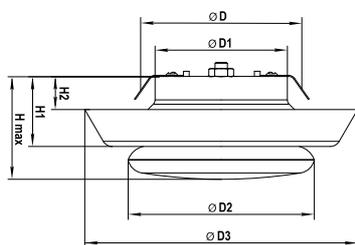


Рис. 1


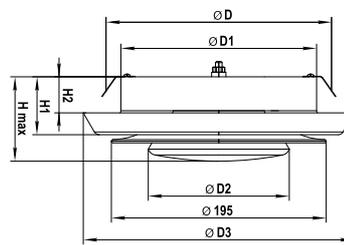



Рис. 2

■ Технические характеристики


**A 80 ВР**

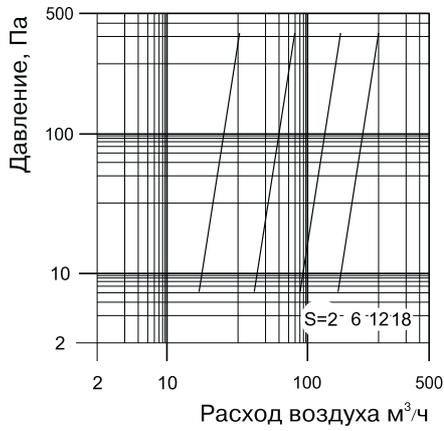


**A 100 ВР**

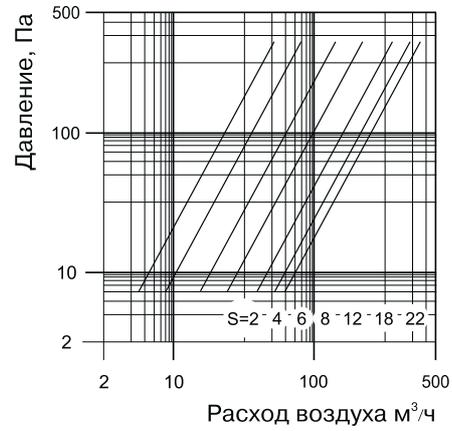


**A 125 ВР**

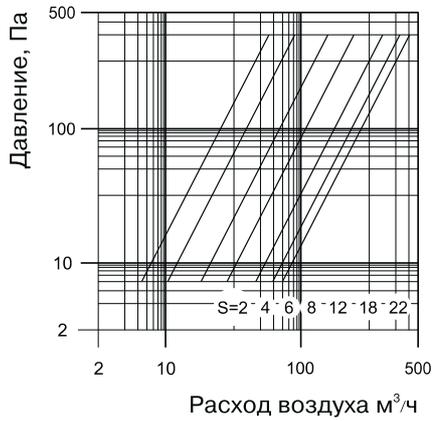

**A 150 ВР**

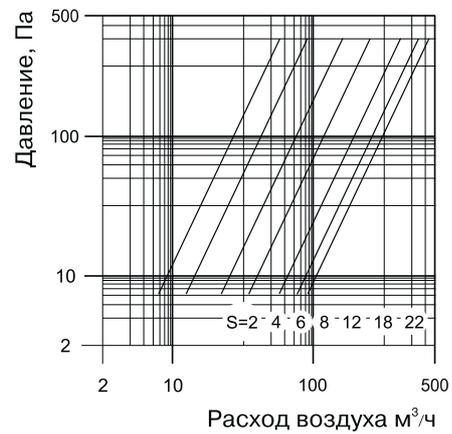

**A 200 P**

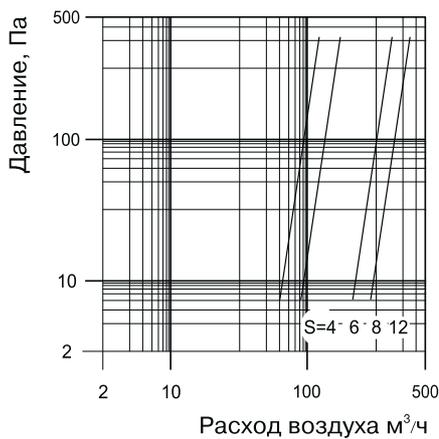

**A 200 ВР**


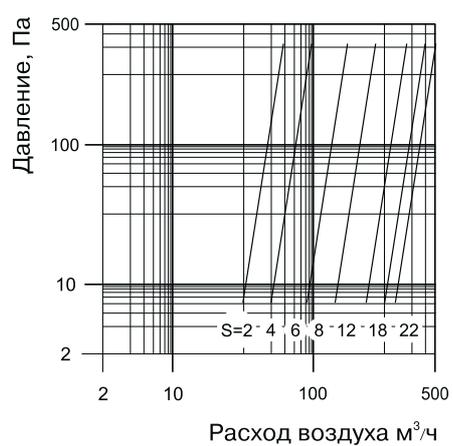


Рис. 3

Внутренняя часть клапана выкручивается на определенное количество оборотов таким образом, чтобы обеспечить зазор  $S$  мм (рис.3), соответствующий требуемому расходу воздуха, определяемому по графику.